


**Q: CODESYS 3 Gateway vind geen PLC en lijkt offline (grijze cirkel)****A: Volg onderstaande stappen om de CODESYS 3 Gateway te herstarten**

1. Open de Windows Taak Beheer / Task manager.
2. Beëindig het proces: "GatewayService.exe"



3. De Gateway zal automatisch herstart worden.

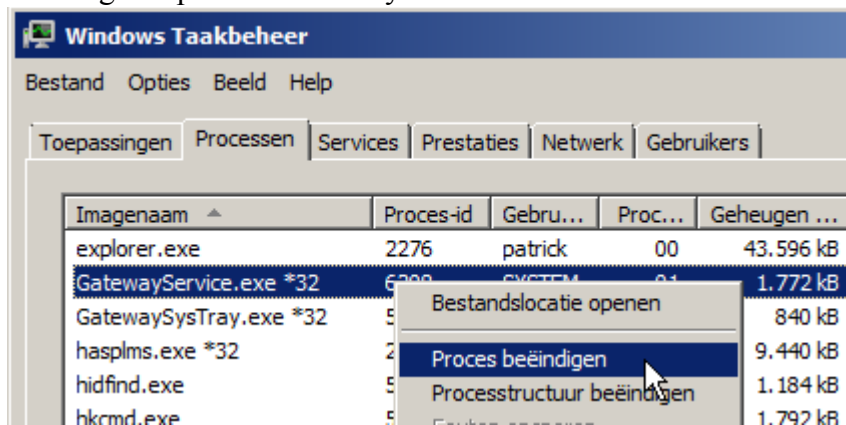